



7 PLANTA BAIXA ESGOTO SANITÁRIO
ESCALA 1/25

CAIXA DE INSPEÇÃO

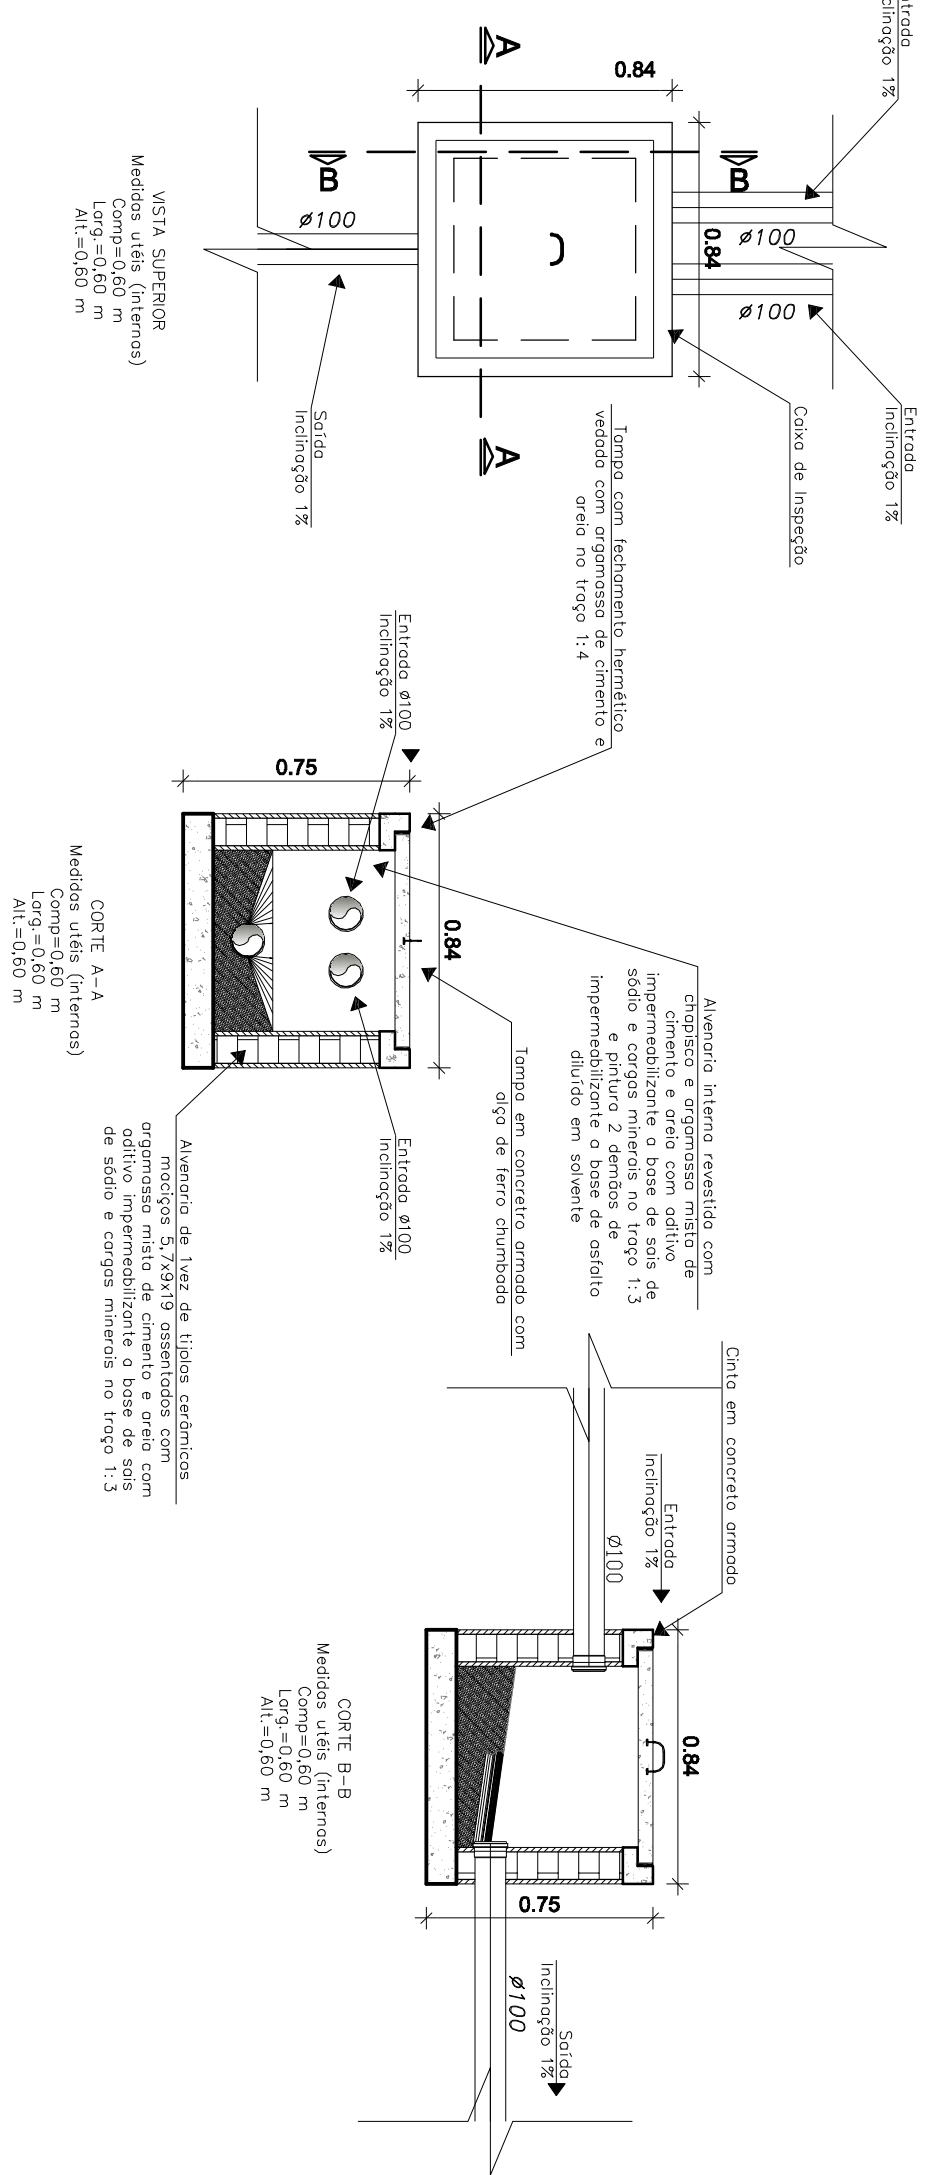

CAIXA DE GORDURA

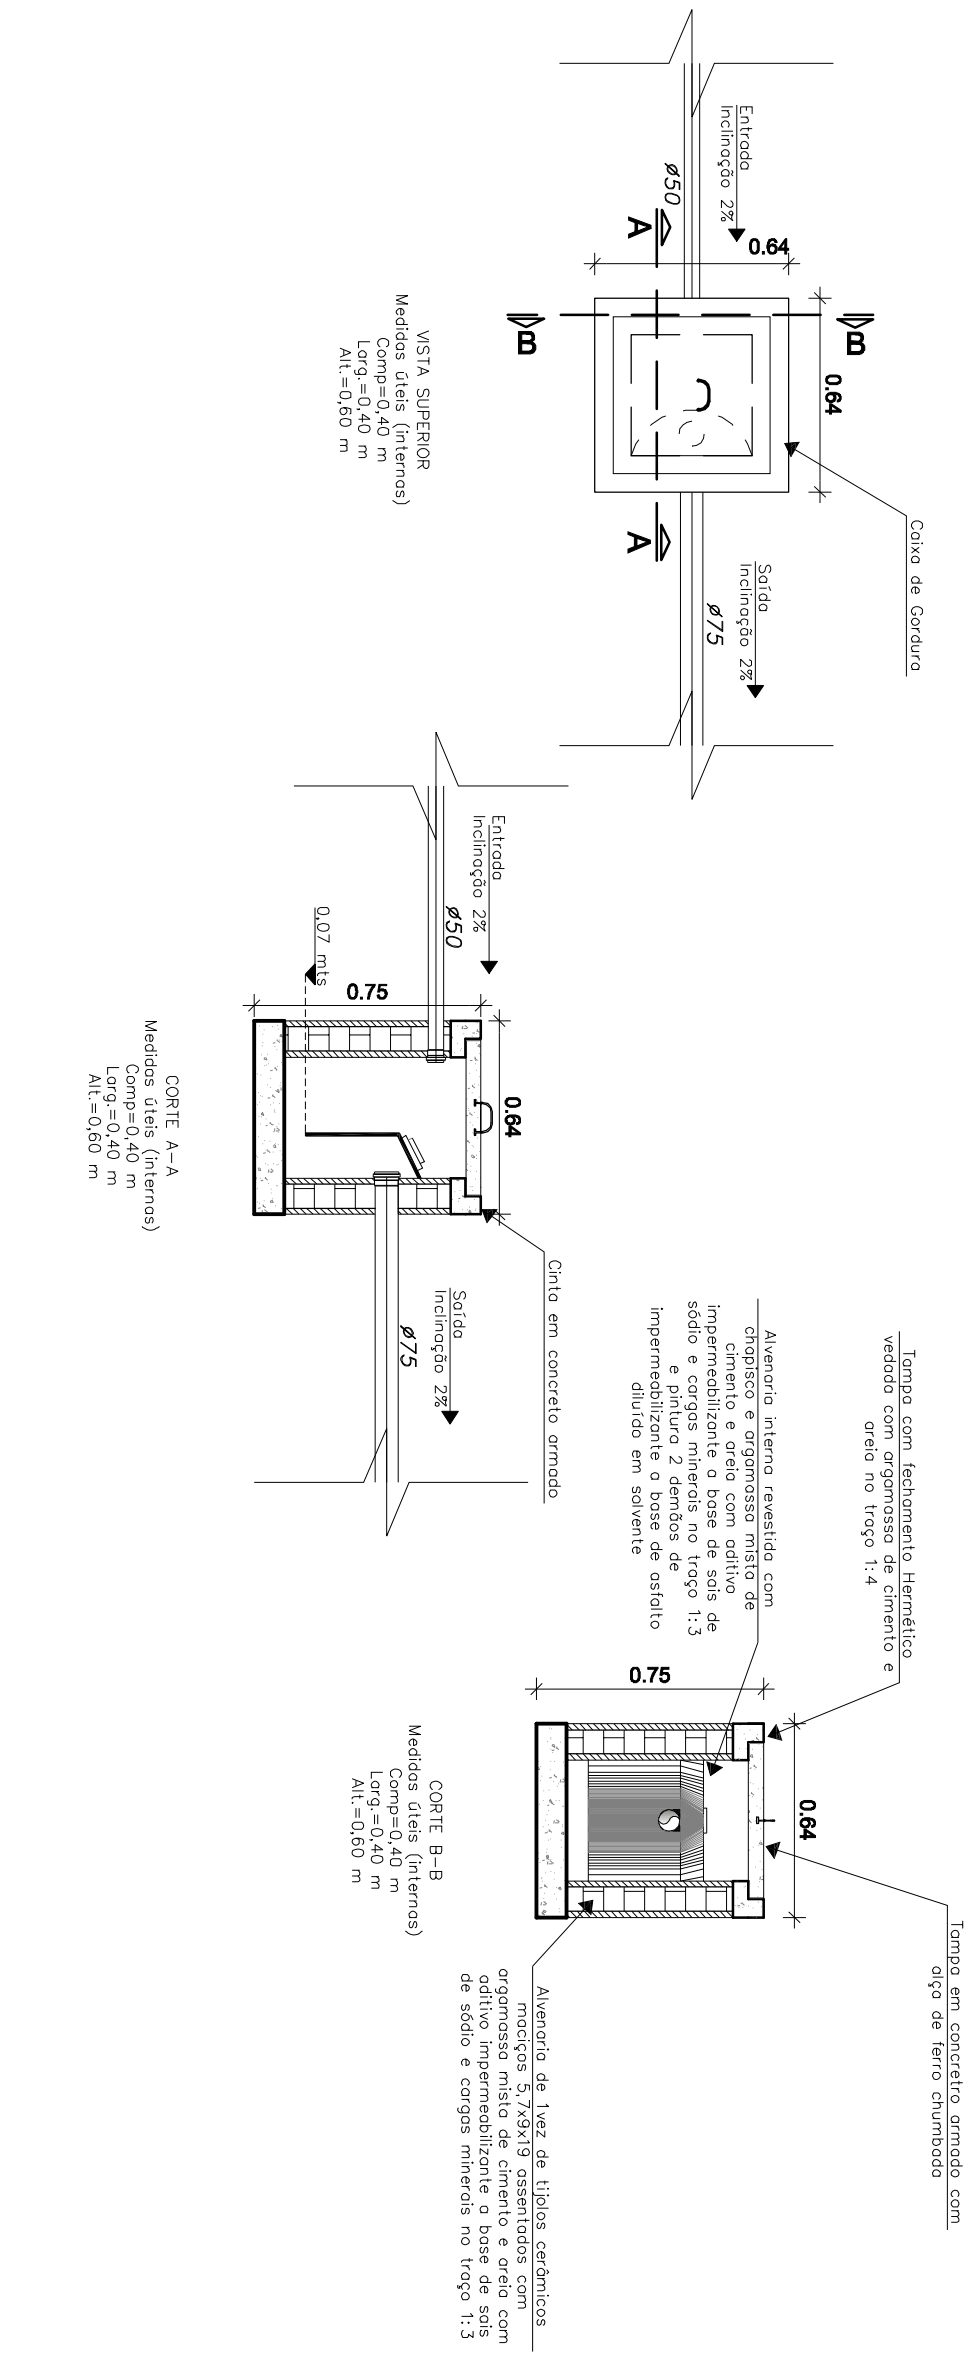

LEGENDA

---	Tubulação de água fria embutida em alvenaria ou no contrapisso
- - -	Tubulação de água fria entre o forro e a laje
⊙	União soldável
⊙	Joelho 90° soldável com bucha de laje
⊙	Curva 90° soldável
⊙	Curva 90° soldável
⊙	Curva 45° soldável
⊙	Tê soldável
⊙	Tê soldável e com bucha de laje na bolsa central
⊙	Registro de gaveta com adaptador curto com bolsa e rosca para registro e união soldável
⊙	Registro de pressão com adaptador curto com bolsa e rosca para registro e união soldável
⊙	Bucha de redução soldável curva
⊙	Lavatório
⊙	Tanque
⊙	Pia de copa
⊙	Vaso sanitário sifonado
⊙	Purificador de água
⊙	Registro de pressão
⊙	RG
⊙	Registro de gaveta
⊙	AF
⊙	Coluna de água fria existente
⊙	CV
⊙	Coluna de ventilação existente
⊙	CI
⊙	Caixa de inspeção
⊙	CG
⊙	Caixa de gordura

OBSERVAÇÕES

- Todas as medidas estão em metros.
- Condições medidas na obra.
- Os ramais de descarga, nos tetos de canalização que passam do alto vertical para o horizontal, deverão ser executados por meio de curvas longas, conforme diâmetro especificado em projeto.
- As caixas de inspeção existentes deverão ser remanejadas para compor as tubulações de entrada e de saída de acordo com o projeto.
- Devem ser verificados os níveis de saída existentes das caixas de inspeção para determinar os demais níveis em função da declividade adotada em projeto, que será de 2% para os tetos horizontais de diâmetros de até 75mm e de 1% para os de diâmetros de 100mm.
- No sistema sanitário, as peças após o desconector ou caixa sifonada deverão ser conectadas ao ramal de ventilação existente em cada ambiente, não ultrapassando as distâncias máximas para os diâmetros especificados em projeto de acordo com a norma NBR 8160.
- O Memorial Descritivo e o Caderno de Encargos deverão ser consultados, a fim de complementar as especificações deste projeto.

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

CARTÓRIOS ELEITORAIS DE CRICIÚMA - 10ª, 92ª e 98ª ZONAS ELEITORAIS
AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 361, PALÁCIO DO ESTADO - CENTRO - CRICIÚMA/SC

	CONTEÚDO
PLANTA BAIXA ESGOTO SANITÁRIO - DETALHAMENTO ESGOTO SANITÁRIO	

RESPONSÁVEL TÉCNICO	SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	PROFESSOR
PAULINA F. R. REPETE	Caixa Marcon Pinheiro Machado	Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Engenheira Civil - CRECAS 055992-2	Engenheira Civil - CRECAS 055992-2	CPF: 2.024.831.000-93
PROJETO	REVISÃO	DATA
14/09/08	03	14/09/08